


KOORDINAČNÍ SITUACE

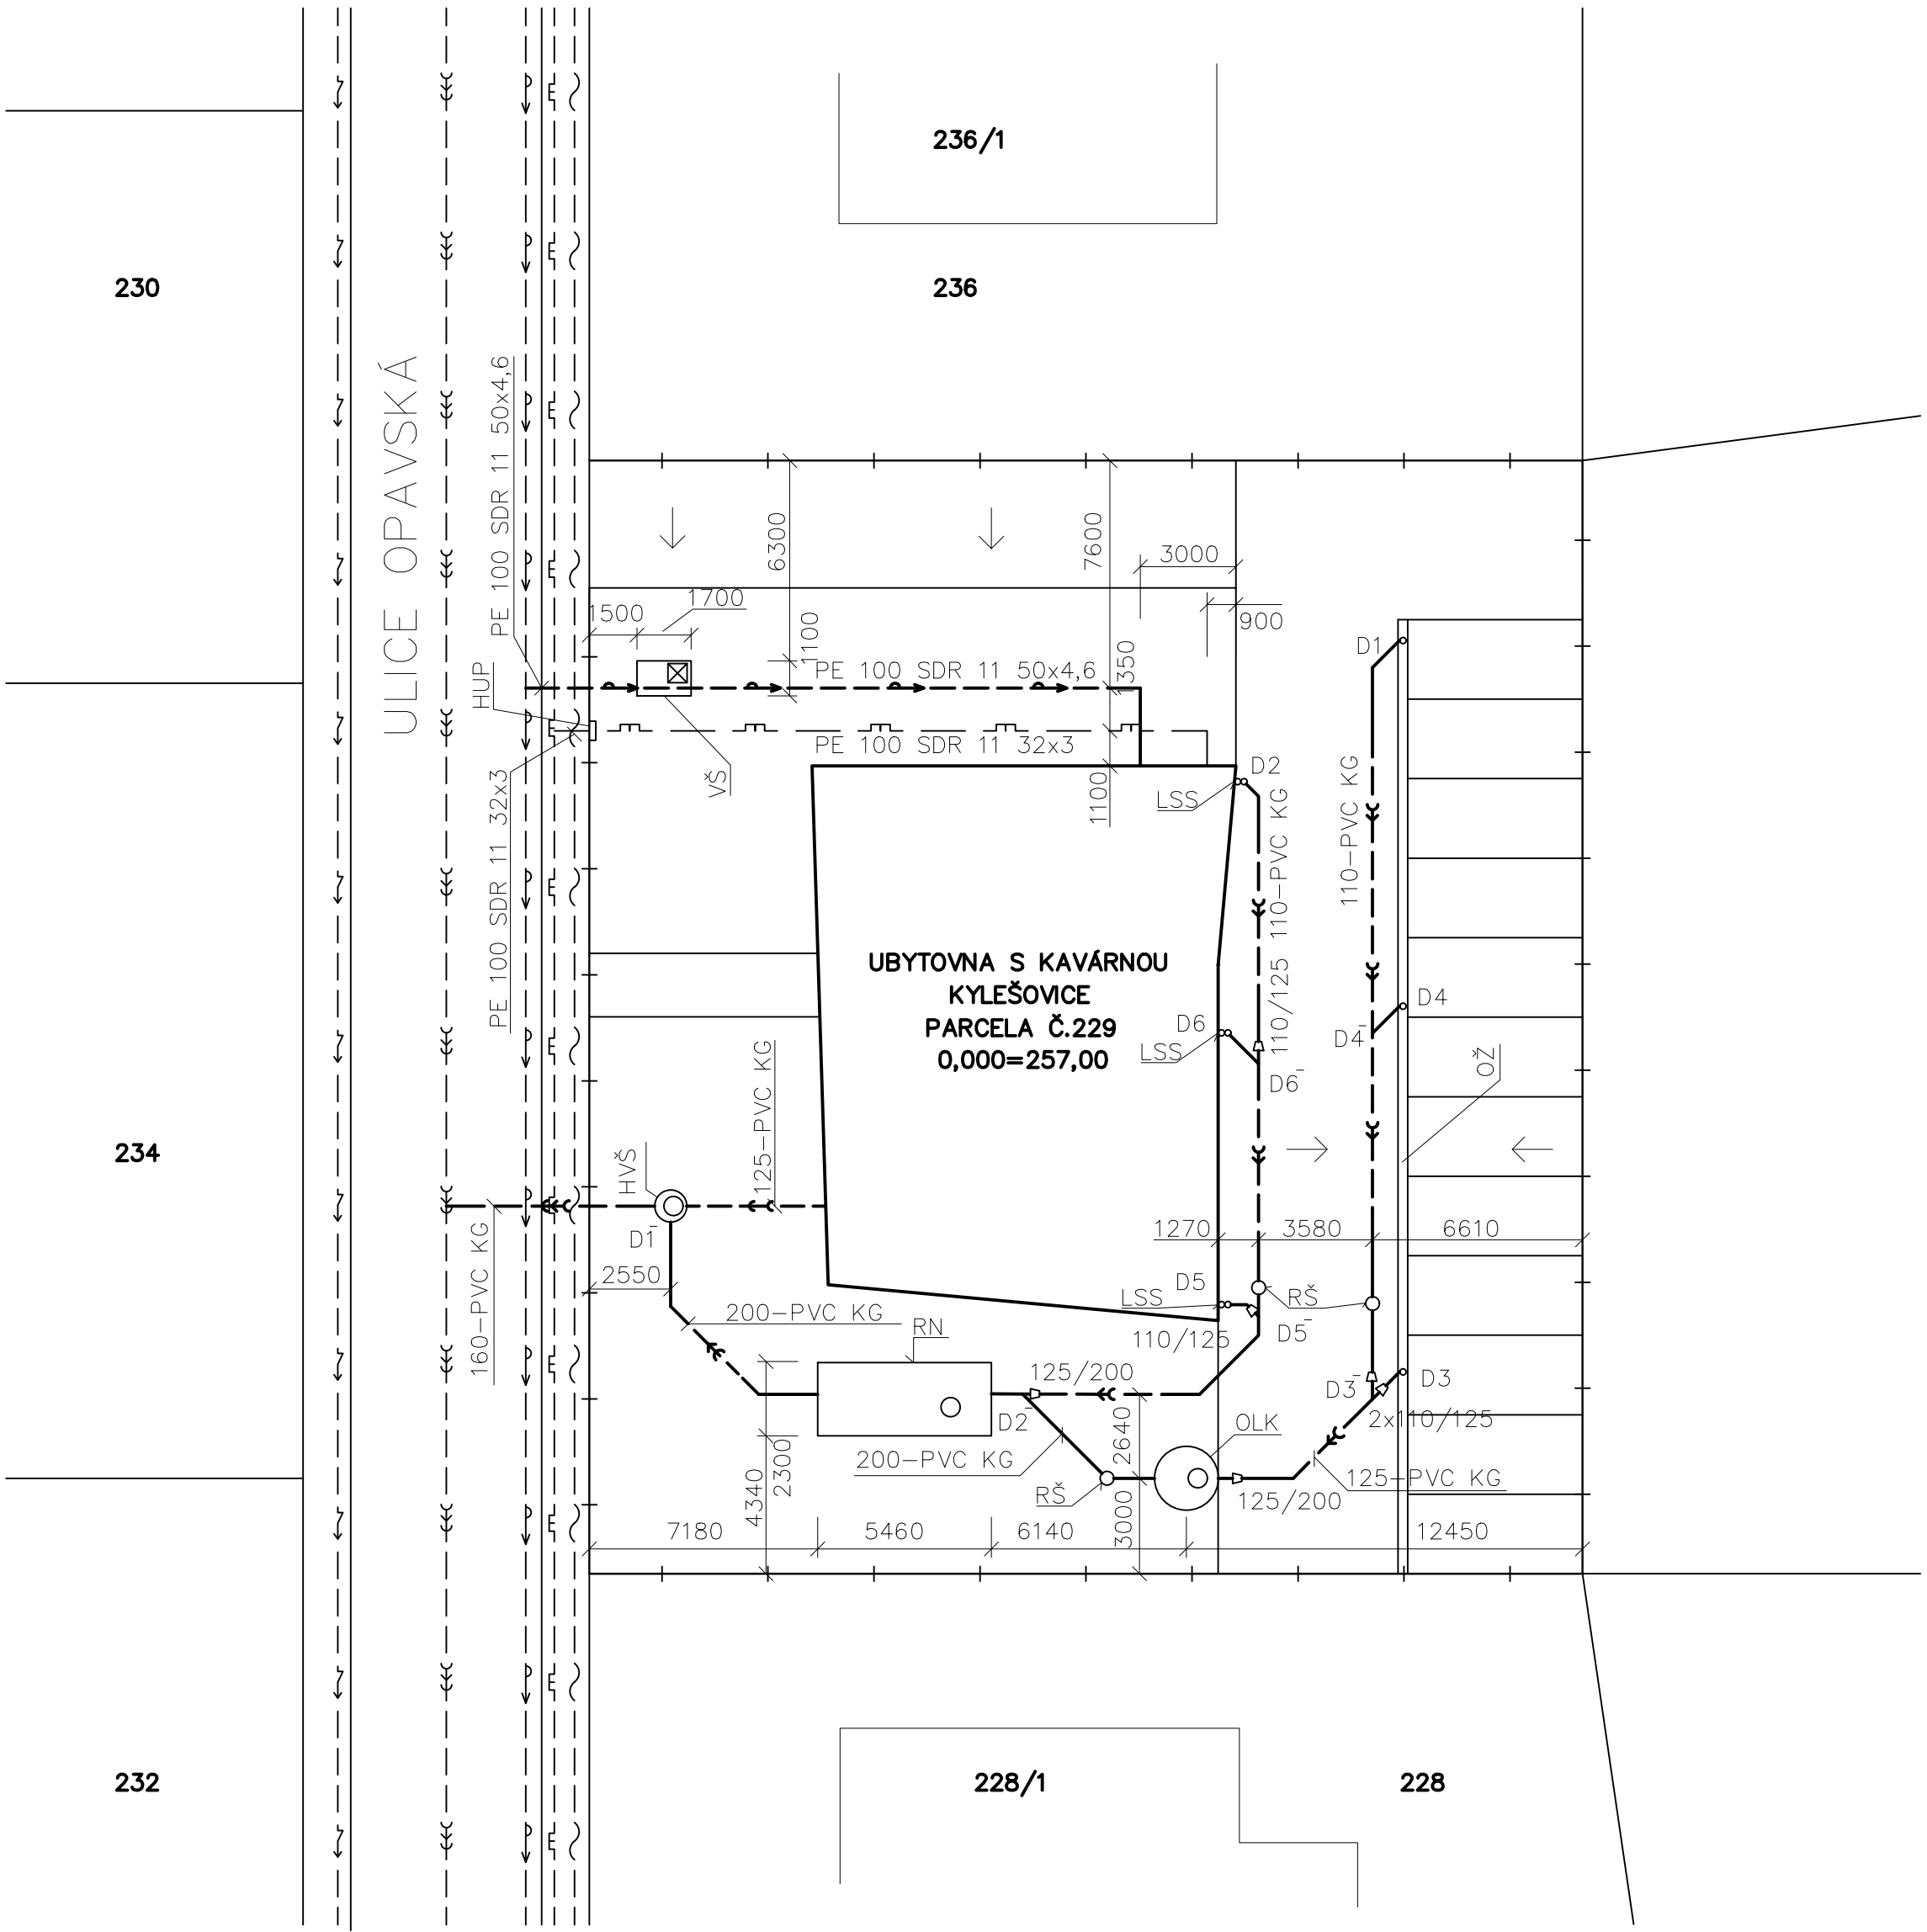


LEGENDA SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ:**
- NTL PLYNOVOD 90x8,2 mm
 - VODOVOD DN 100
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE DN 300
 - SDĚLOVACÍ KABEL
 - KABELOVÉ VEDENÍ NN

- NAVRHOVANÉ SÍŤ:**
- NTL PLYNOVOD 32x3 mm
 - VODOVOD 50x4,6 mm
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE DN 200
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- OLK – ODLUČOVAČ LEHKÁCH KAPALIN AS TOP 10 VF EO PB, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 2000 mm
- RN – RETENČNÍ NÁDRŽ AS – NÁDRŽ 18,4 ER N, VNĚJŠÍ ROZMĚR 5160x2000x2160 mm
- POKLOP O PRŮMĚRU 600mm, POKLOP BUDE OPATŘEN OTVORY
- HVŠ – HLAVNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA, PRŮMĚR 1000mm, POKLOP PRŮMĚRU 600 mm
- RŠ – REVIZNÍ ŠACHTA, PRŮMĚR 425 mm, POKLOP PRŮMĚRU 425 mm
- HUP – HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, ROZMĚR 600x600x200 mm
- VŠ – VODOMĚRNÁ ŠACHTA, ROZMĚR 1500x900x1800 mm, POKLOP 600x600 mm
- LSS – LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, PŘÍMÍ AVG1 DN110
- OŽ – ODVODŇOVACÍ ŽLÁB ALCAPLST B125 DN 100 MM, DÉLKA 30m



0,000 = 257,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div></div><div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div></div>	
VYPRACOVAL	Jan Stříbný			
KONTROLOVAL	Ing. Alena Vaščíková			
STAVEBNÍK	Jan Stříbný, Mírová 126, 747 35 Hněvošice			
MÍSTO STAVBY	Kylešovice, kat. území Opava., parc. č. 229			
NÁZEV STAVBY	UBYTOVACÍ DŮM S PROVOZOVNOU KYLEŠOVICE			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 UBYTOVACÍ DŮM S PROVOZOVNOU		FORMÁT	A2
ČÁST	D.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		DATUM	05/2020
OBSAH:	KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO 1:200	Č. VÝKRESU D.1.0.01