


05 PODÉLNÝ PROFIL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

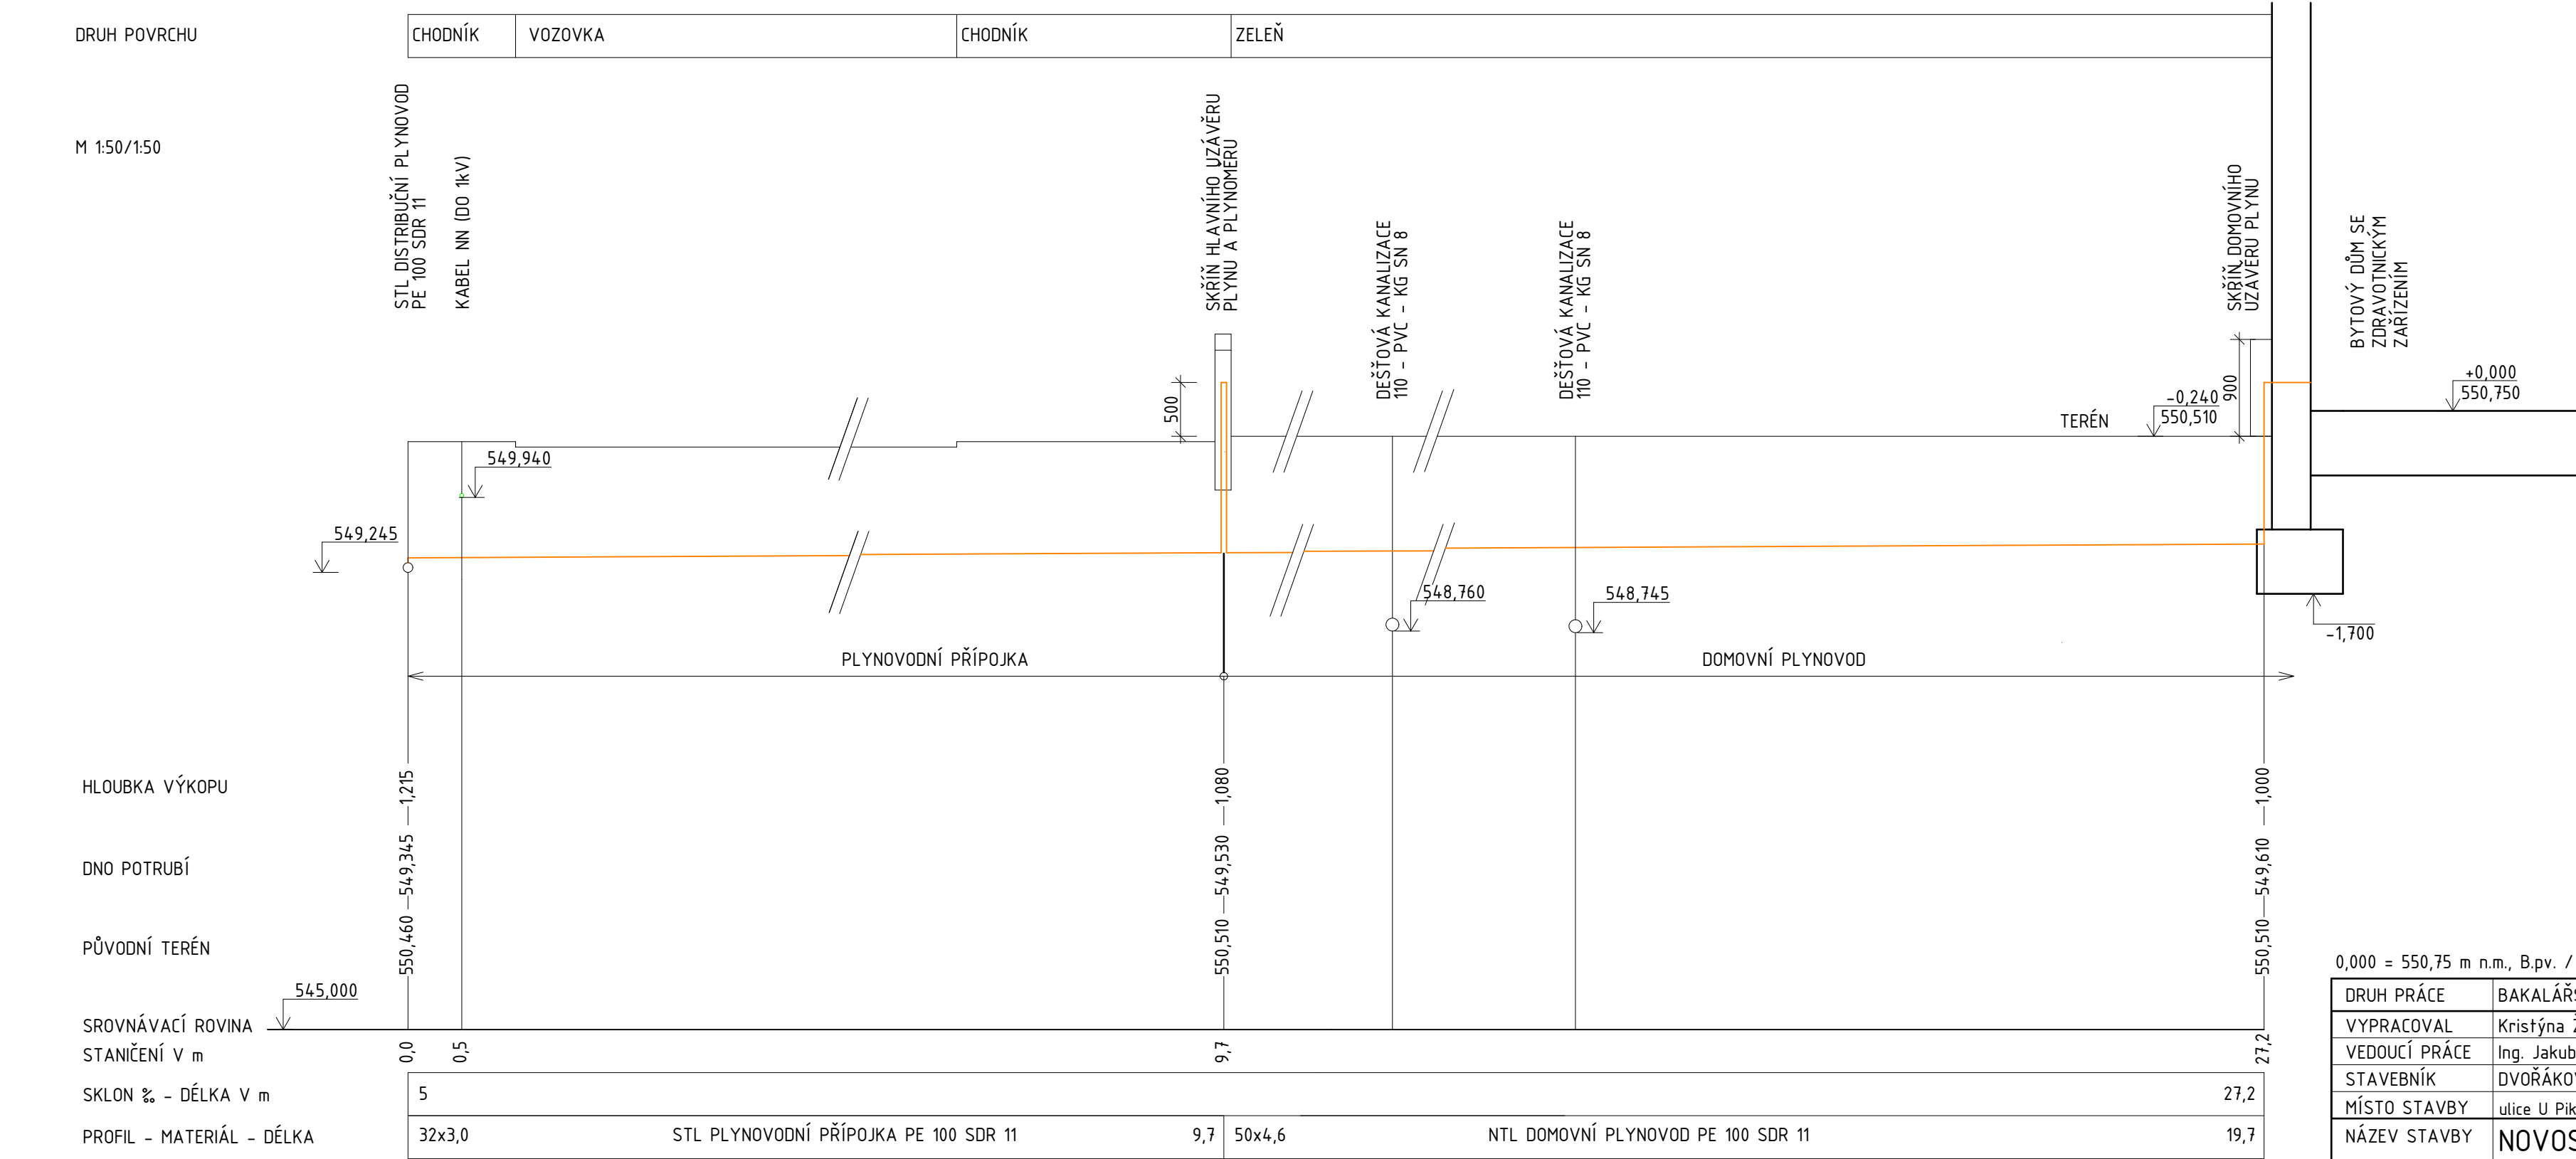

LEGENDA ČAR

PLYNOVOD

VYSVĚTLIVKY:

POTRUBÍ Z PE JE OZNAČOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY

OCELOVÉ POTRUBÍ A ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ DN/ID.

0,000 = 550,75 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div>	
VYPRACOVAL	Kristýna Žáková			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Jakub Vrána, Ph.D.			
STAVEBNÍK	DVOŘÁKOVÁ – STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	ulice U Pikulky, parc. č. st. 1319, k. ú. Ždírec nad Doubravou [795640]			
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM			
ČÁST	PLYNOVODNÍ INSTALACE			
OBSAH:				
PODÉLNÝ PROFIL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY				
			FORMÁT	630/297
			DATUM	05/2021
			STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 05