


- požárně bezpečnostní řešení : jaké je min.procento požárně otevřených ploch dle vyhl.23/2008, příp. dle ČSN 73 0802 a s jakou hodnotou jste počítala při stanovení odstupových vzdáleností?; uvedené požadavky na vnější odběrní místa pro posuzovaný objekt neodpovídají požadavkům ČSN, jaký je správný požadavek?

Předložené práci chybí v mnoha částech větší pečlivost při zpracování, konstrukční propracovanost a také koordinace jednotlivých dílčích částí práce.

Klasifikační stupeň ECTS: C/2

V Brně dne 21. 1. 2012

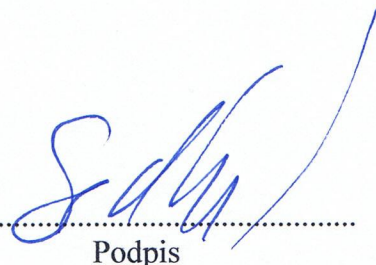

.....  
Podpis

**Klasifikační stupnice**

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4